



Vejledning ved opgravning for reparation af stikledning/stophane:

Hullet skal overholde følgende mål:

Snit: (set fra siden)

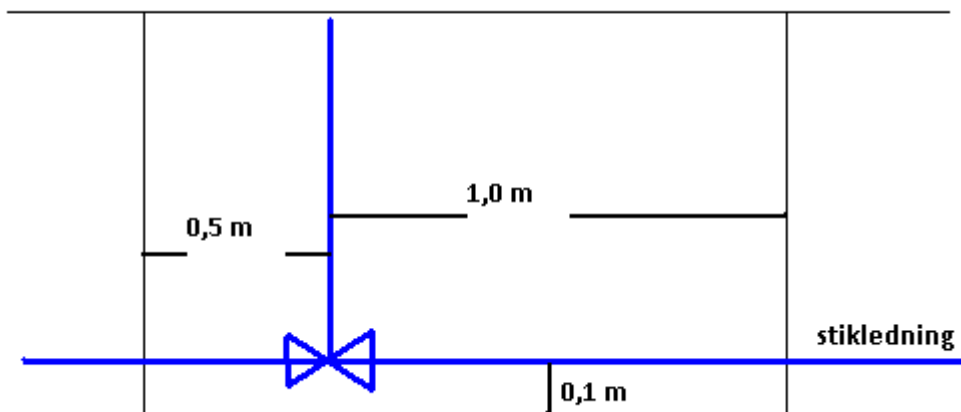

Plan: (set fra oven)

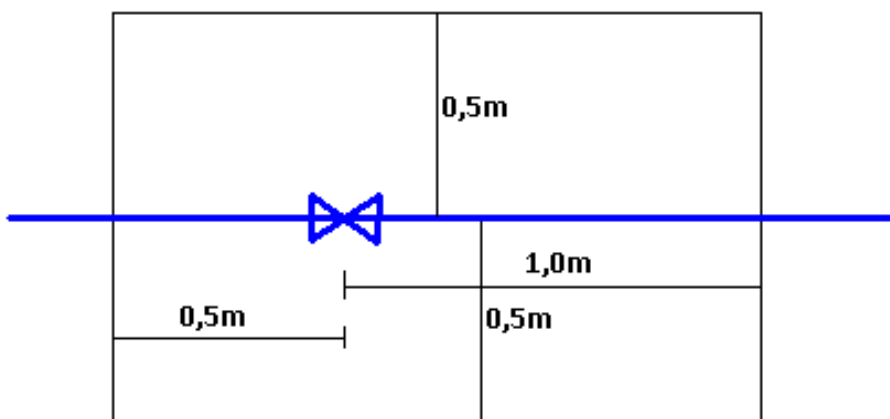

Der skal være mindst 0,5 m på den en side af stophane/utæthed og 1 m på den anden side, i ledningens løbsretning.

Samtidig skal der være 0,5 m. på hver side af ledningen på tværs af ledningens løbsretning.

Endelig skal der være frit 10-15 cm under røret.

De angivne mål skal overholdes i bunden af hullet.